



Wentylator dachowy
typ: RF/4-200
wydajność: 600 m³/h
pobór mocy: 280 W

Przebieg przez strop
W1-36
W1-37
N1-18
N1-19
N1-20
Centrala dachowa VTSClima
typ: VS-21-R-PH/SS
wydajność: 1800 m³/h
moc grzewcza: 15,78 kW
masa: 529 kg

5%

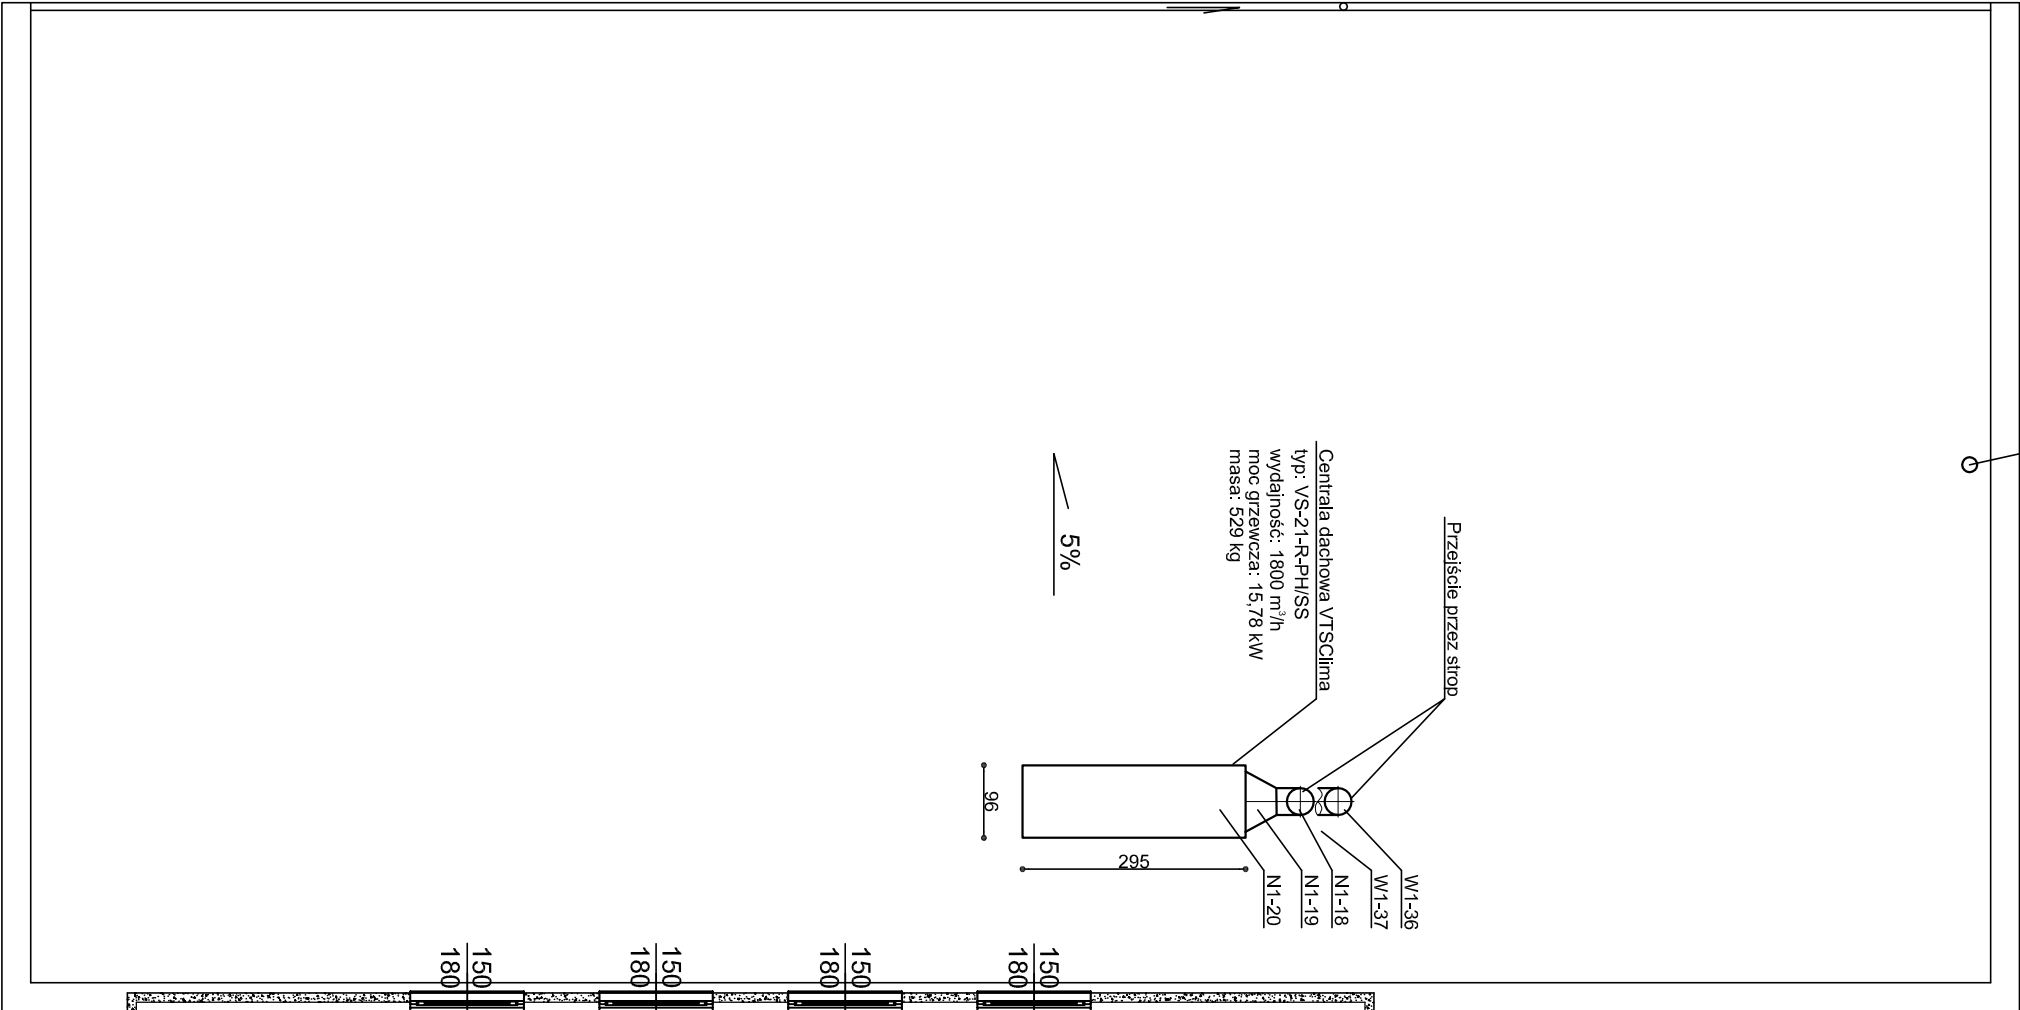

Instalacja wentylacja

Skala 1:100

Nr rys.	6	Nazwa rysunku
Skala	1:100	Wentylacja rzut dachu
Data	10-2008	
Obiekt	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem	
Lokalizacja	64-150 Włjewo, ul. Powstańców Wlkp. (dz. nr 674/1)	
Projektant	mgr inż. G. Dembski Nr upr. 5303/ZG	